

# 當您收到煮沸用水通知該怎麼辦

## ——餐飲業者



若出現有害細菌或致病生物進入飲用水供給系統的疑慮，我們就會發出**煮沸用水通知**的警告。所有餐飲機構都必須在煮沸用水通知期間執行以下動作。


### 1 停止營業

- 這表示：停止所有餐飲服務，直到通知解除
- 包括：煮飯、準備食材和洗滌




### 2 在煮沸用水通知期間

- 洗手
  - 用肥皂和溫水洗手二十秒
  - 用乾淨的紙巾擦乾雙手
  - 洗完後，使用抗菌洗手液
- 拋棄所有洗過的新鮮食品
- 有任何疾病請向公共衛生局 (Public Health) 通報：請致電 206-296-4774

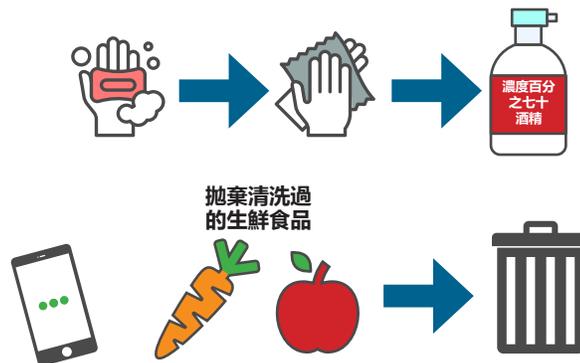


### 3 煮沸用水通知解除後

- 打開所有水管五分鐘以沖掉內部的水
- 清洗、沖洗和消毒食品接觸表面和水槽
- 清空並沖掉製冰機內的水，清潔和消毒內部，並且丟棄第一批冰塊
- 排空飲料機並沖掉水管的水
- 讓洗碗機空轉至少兩次洗碗周期
- 清洗、沖洗和消毒所有器具、杯子和盤子

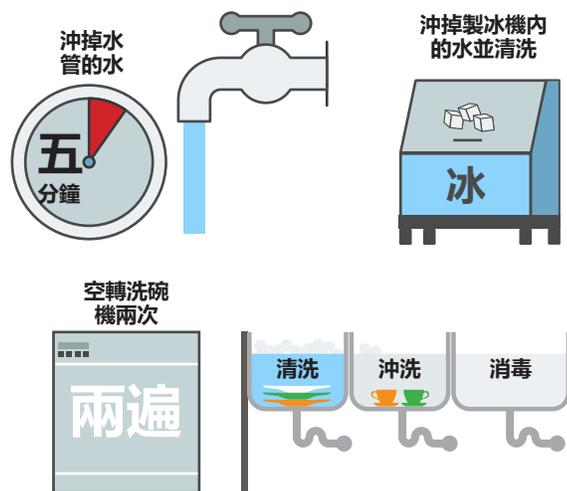

### 4 重新開業

- 重新開店的稽查/批准
- 請聯絡公共衛生部門：電話 206-263-9566

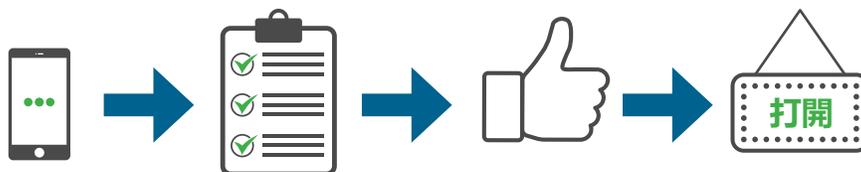

# 煮沸用水通知和 餐飲機構詳細說明

所有餐飲機構都必須在煮沸用水通知期間執行以下動作。  
如果您對程序有任何疑問，請致電 **206-263-9566** 聯絡公共衛生部門。

## 1 停止營業

- 若出現有害細菌或生物進入飲用水供給系統的疑慮，我們就會發出煮沸用水通知。
- 您需要停止所有餐飲服務營業，直到通知解除。
- 在供水區和衛生部 (Department of Health) 確定水質符合安全飲用標準之前請勿恢復任何餐飲服務營業。

## 2 在煮沸用水通知期間

- 堵住所有飲水機水源並拋棄所有冰塊。
- 任何在通知發布之前清洗過的食物（水果、蔬菜和香料）都必須拋棄。
- 用肥皂和溫水洗手二十秒。用乾淨的紙巾擦乾。接著使用抗菌洗手液。不得赤手接觸即食食品。
- 您可能提供較有限的菜色選擇並持續營業，請聯絡公共衛生部門以查詢您的機構是否符合條件。

## 3 煮沸用水通知解除後

- 沖掉您的機構之中的所有水管內的水。水開到最大，五分鐘後關掉。  
記得沖掉：水龍頭、製冰機、飲水機、洗碗機和所有其他使用自來水的系統內的水。
- 清洗您的製冰機並消毒。拋棄第一批冰。
- 使用自來水的飲料機必須排空並沖掉水。
- 讓洗碗機空轉至少兩次洗碗週期。使用適當的試紙測試化學消毒劑（氯的範圍應在 50 - 100 ppm 間），或檢查儀表上的水溫 (180° F)，確保您的洗碗機正常運作。
- 器皿、杯子和盤子應該重新清洗、漂洗和消毒。
- 應將自來水杓井內的水沖掉。在重新使用之前，應將杓井排空、清洗、沖洗並消毒。

## 4 重新開業

在您開業之前，請致電 **206-263-9566** 聯絡公共衛生部門。



資料來源：King 郡公共衛生局 (Public Health)



如需其他格式、口譯員或合理的便民需求，請至少提前四十八小時致電 425-452-6932（語音）或傳送電子郵件至 [jguthrie@bellevuewa.gov](mailto:jguthrie@bellevuewa.gov)。有若對於便民需求有意見，請致電 425-452-6168（語音）或傳送電子郵件至 [ADATitleVI@bellevuewa.gov](mailto:ADATitleVI@bellevuewa.gov) 聯繫 Bellevue 市美國身心障礙者法案 (Americans with Disabilities Act, ADA) / 第六篇行政官。如果您患有耳聾或聽力障礙，請撥打 711。所有會議均可供輪椅通行。